


071222 工場内β線検出 工場に放射能の雲が降りてきました (約2時間)



工場配置図は 美浜の会か次ページ図を参照してください。

美浜の会 [http://www.jca.apc.org/mihama/reprocess/danso071015\\_map.htm](http://www.jca.apc.org/mihama/reprocess/danso071015_map.htm)

(英仏からのガラス固化体は図の「廃棄物管理施設」に貯蔵：Eモニター)

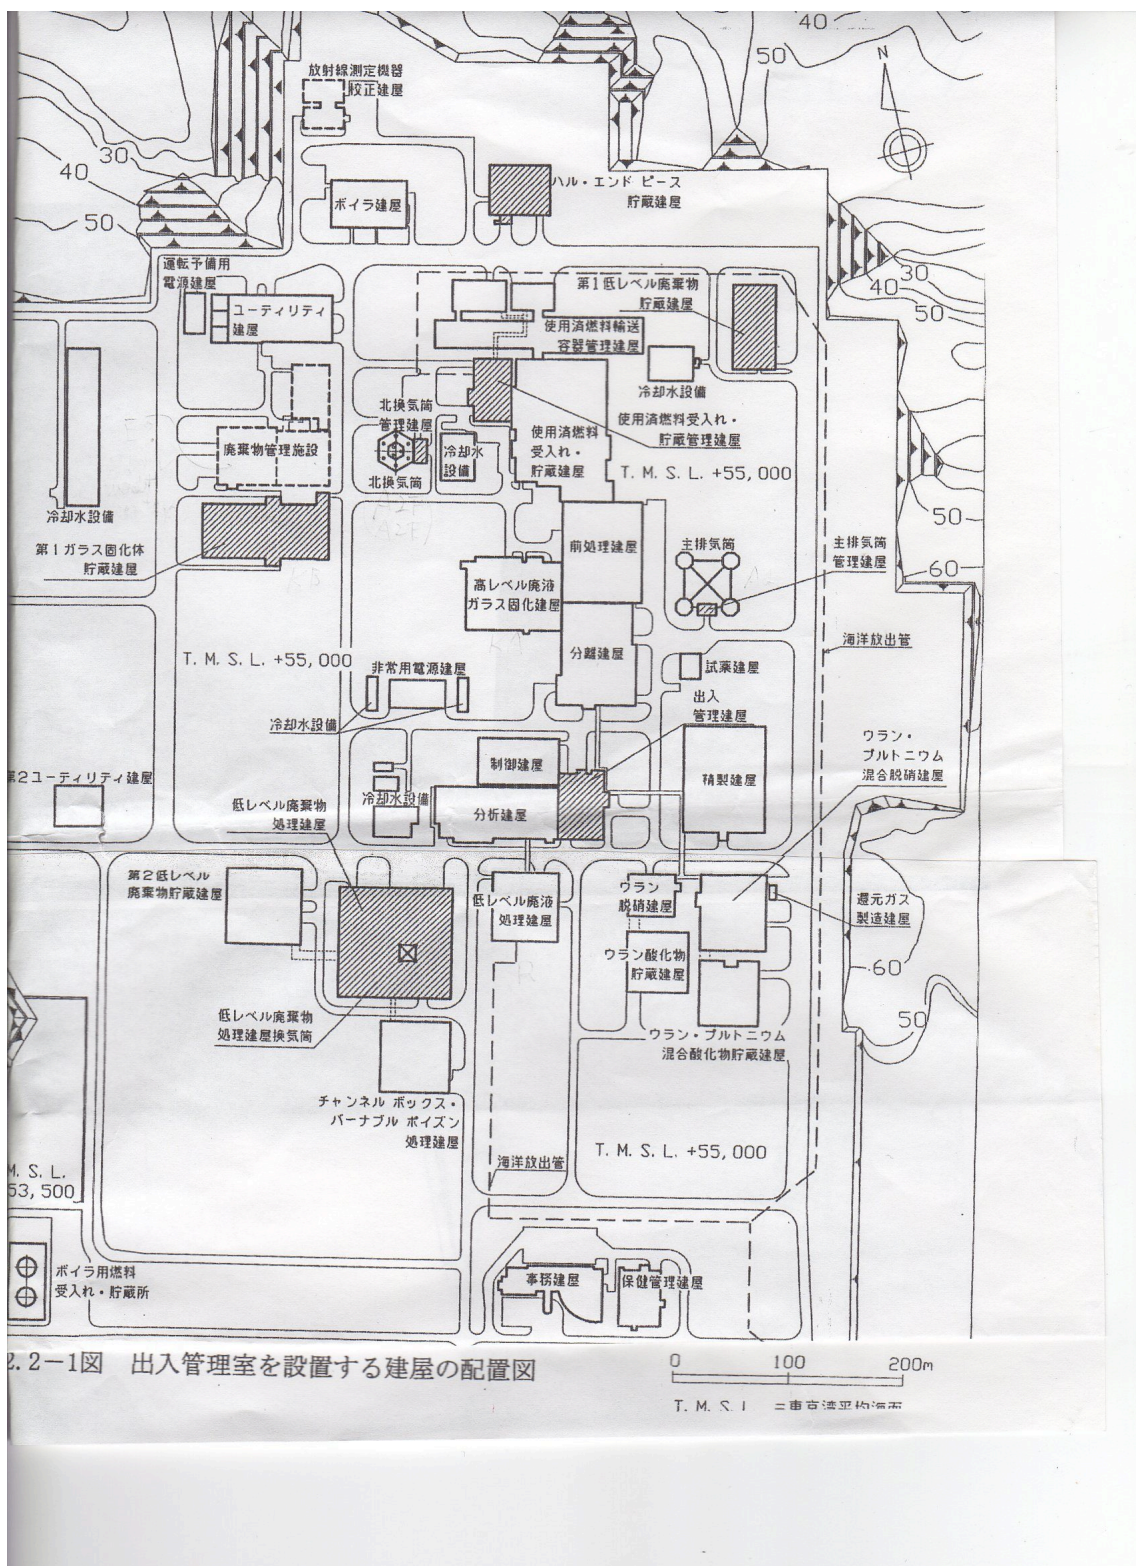

2.2-1図 出入管理室を設置する建屋の配置図

0 100 200m  
T. M. S. L. = 東京湾平均海床